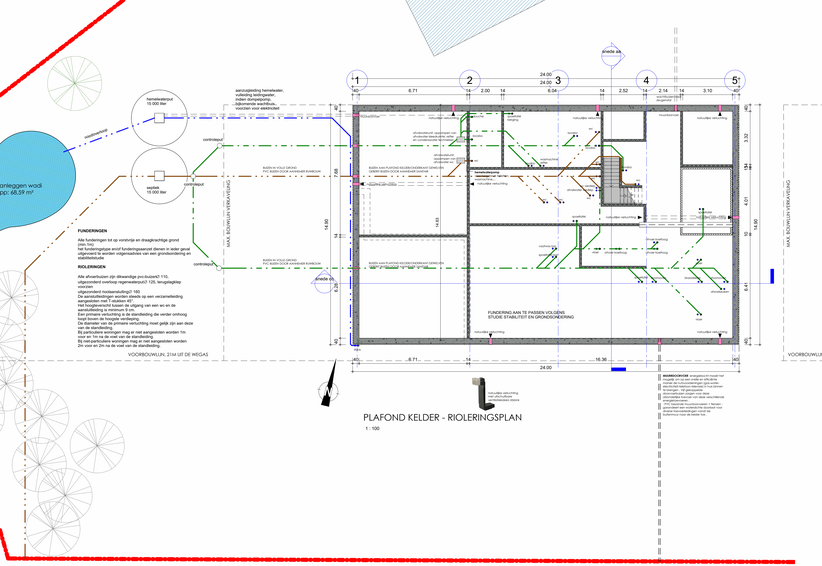
FUNDERINGEN
Alle funderingen tot op voldoende en draagkrachtige grond worden gezet.
Ter funderingsplaats eerst fundamentaarde dienen in eerder geval uitgevoerd te worden volgensnaliere van een grondonderzoek en indelfdeskunde
RIOLERINGEN
Alle afvoerkoulen zijn dikwandige pvc-buizen(S 110).
uitgezonderd overloop regenwaterpvc(ø 125, lengteglaslep 1000mm)
uitgezonderd riolaansluitingD 160
De aansluitbeldingen worden steeds op een verzamelleiding aangesloten onder 45 graden.
Het bovgronsmerkt kunnen de uitgang van een wc en de aansluitleiding is minimum 5 cm.
De aansluitleiding van de uitgang van de toilbeding die verder ombouig bepal boven de hoogste verdiepig.
De diameter van de primaire verluchting moet gelijk zijn aan deze van de afvoerleiding.
Bij particuliere woningen mag er niet aangesloten worden 1m voor en 1m na de wad van de standleiding.
Bij de openbare riolering mogen er niet aangesloten worden 2m voor en 2m na de wad van de standleiding.
FUNDERING AAN TE PASSEN VOLGENS STUDIE STABILITEIT EN GRONDONDERZOEK
VOORBOUWLIJN: 21M UIT DE WEGAS
MAX. BOUWHOOGTE VERKAVEING
aanleggeleiding hemelwater, vulleiding leidingsoter, indien dompelpomp, aansluitingen, aansluitingen voorzien voor elektriciteit
hemelwaterput 10.000 liter
vetten 10.000 liter
aanleggen wadi opp: 48,39 m²
BUISN IN VOLLE GROND PVC BUISN DOOR AANKRAMER BUNDOM
BUISN IN VOLLE GROND PVC BUISN DOOR AANKRAMER GANGEN GEMENT BUISN DOOR AANKRAMER GANGEN
BUISN IN VOLLE GRONDPVC BUISN DOOR AANKRAMER GANGEN GEMENT BUISN DOOR AANKRAMER GANGEN
WOONKOOKRUIMTE
ZITRUIMTE
KEUKEN
BERGING
ELEKTRICITEITSKAST
WASMACHINE
DROOGKAST
KOOKFUIK
VERLUCHTING
VERLUCHTING
VERLUCHTING